


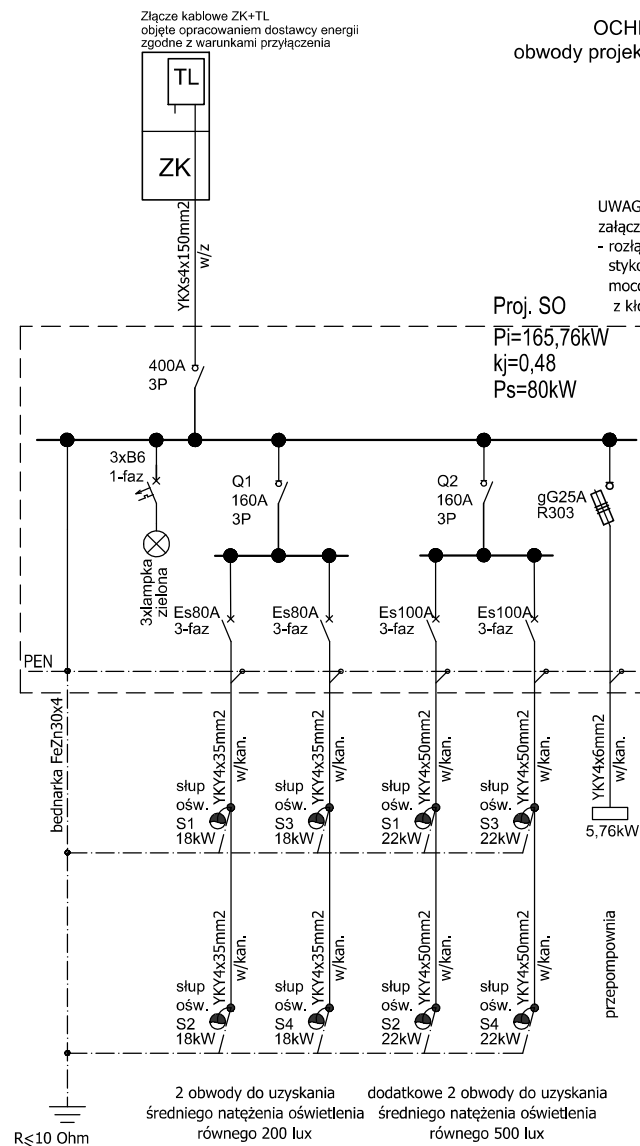

OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA
obwody projektowane - samoczynne wyłączenie zasilania
w układzie TN-C

UWAGA:
załączanie oświetlenia poprzez rozłączniki - Q1, Q2
- rozłącznik izolacyjny z widoczną przerwą
stykową z napędem obrotowym frontowym
mocowanym bezpośrednio do aparatu,
z kłódką do blokowania dźwigni rozłącznika

Szafkę oświetleniową SO wykonać ze stali nierdzewnej,
stopień ochrony IP66, IK10, z drzwiami pełnymi
zamykanymi na zamek, zachować rezerwę miejsca min.30%.

PRACOWNIA ARCHITEKTURY mDOM PROJEKT		
OBIEKT	PROJEKT KOMPLEKSU SPORTOWEGO W DŁUGOSIODLE	
ADRES INWESTYCJI: Długosiodło gm. Długosiodło dz nr 969/12		DATA 31.08.2016
PROJEKTANT	mgr inż. Robert Grodzki upr. PDL/0101/POOE/06	PODPIS
WSPÓŁPRACA	mgr inż. Cezary Wojtach	
NAZWA	SCHEMAT SZAFKI OŚWIETLENIOWEJ SO	SKALA -----
FAZA	PROJEKT WYKONAWCZY	NR RYS. E-1